


MODELLO	HYDRO BT 200 R1	
---------	-----------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA


INFERIORE			Prelievo ACS in continuo		
2,8 m ²			10-45 °C 35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	17	60 °C	39 kW	0,27 l/s	963 l/h
2000 l/h	27	70 °C	62 kW	0,42 l/s	1525 l/h
2000 l/h	34	80 °C	78 kW	0,54 l/s	1926 l/h
SUPERIORE			Prelievo ACS in continuo		
m ²			10-45 °C 35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	0	60 °C	0 kW	0,00 l/s	0 l/h
2000 l/h	0	70 °C	0 kW	0,00 l/s	0 l/h
2000 l/h	0	80 °C	0 kW	0,00 l/s	0 l/h

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

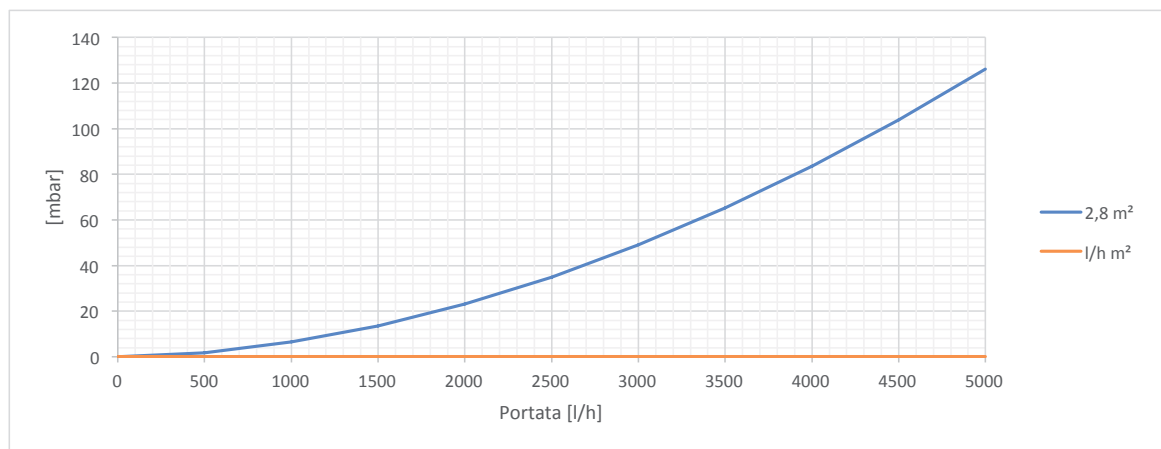

PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

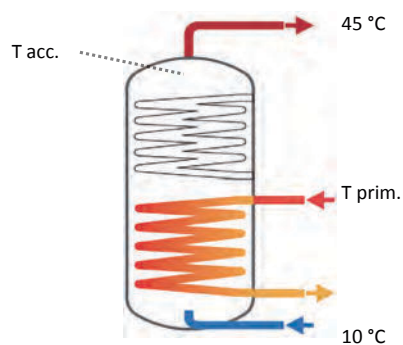

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	278	720
65 °C	60 °C	406	930
70 °C	60 °C	442	1040
80 °C	60 °C	480	1220

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

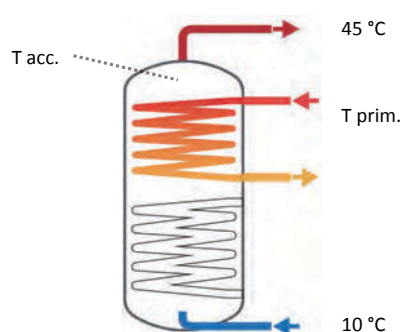

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	0	0
65 °C	60 °C	0	0
70 °C	60 °C	0	0
80 °C	60 °C	0	0


MODELLO	HYDRO BT 300 R1	
---------	-----------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

INFERIORE			3,7 m²		Prelievo ACS in continuo		10-45 °C		35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)											
PORTATA		ΔT	T	POTENZA				PORTATA			
2000 l/h		22	60 °C	52 kW				0,35 l/s		1273 l/h	
2000 l/h		35	70 °C	82 kW				0,56 l/s		2015 l/h	
2000 l/h		45	80° C	104 kW				0,71 l/s		2546 l/h	


SUPERIORE			m²		Prelievo ACS in continuo		10-45 °C		35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)											
PORTATA		ΔT	T	POTENZA				PORTATA			
2000 l/h		0	60 °C	0 kW				0,00 l/s		0 l/h	
2000 l/h		0	70 °C	0 kW				0,00 l/s		0 l/h	
2000 l/h		0	80° C	0 kW				0,00 l/s		0 l/h	

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

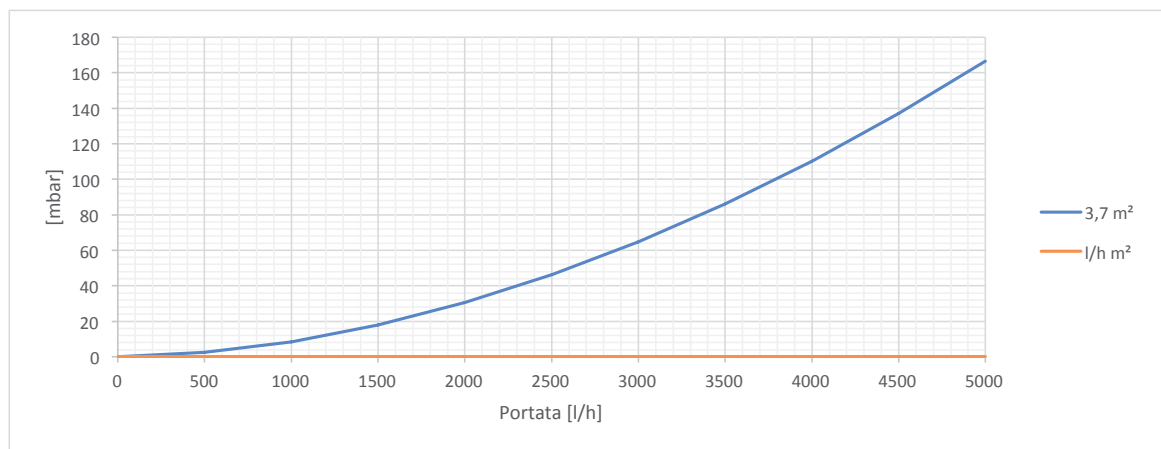

PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

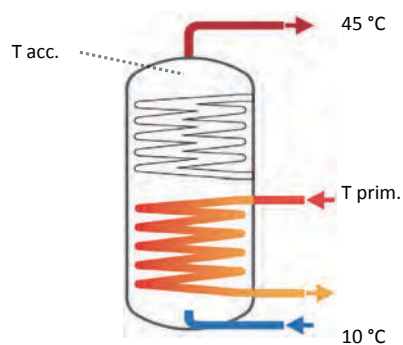

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	412	1005
65 °C	60 °C	594	1308
70 °C	60 °C	643	1460
80 °C	60 °C	695	1705

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

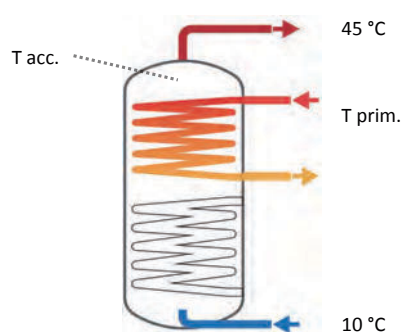


T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	0	0
65 °C	60 °C	0	0
70 °C	60 °C	0	0
80 °C	60 °C	0	0

MODELLO	HYDRO BT 400 R1	
---------	-----------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA


INFERIORE			Prelievo ACS in continuo		
4,7 m ²			10-45 °C 35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	28	60 °C	66 kW	0,45 l/s	1617 l/h
2000 l/h	45	70 °C	104 kW	0,71 l/s	2560 l/h
2000 l/h	57	80 °C	132 kW	0,90 l/s	3234 l/h
SUPERIORE			Prelievo ACS in continuo		
m ²			10-45 °C 35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	0	60 °C	0 kW	0,00 l/s	0 l/h
2000 l/h	0	70 °C	0 kW	0,00 l/s	0 l/h
2000 l/h	0	80 °C	0 kW	0,00 l/s	0 l/h

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

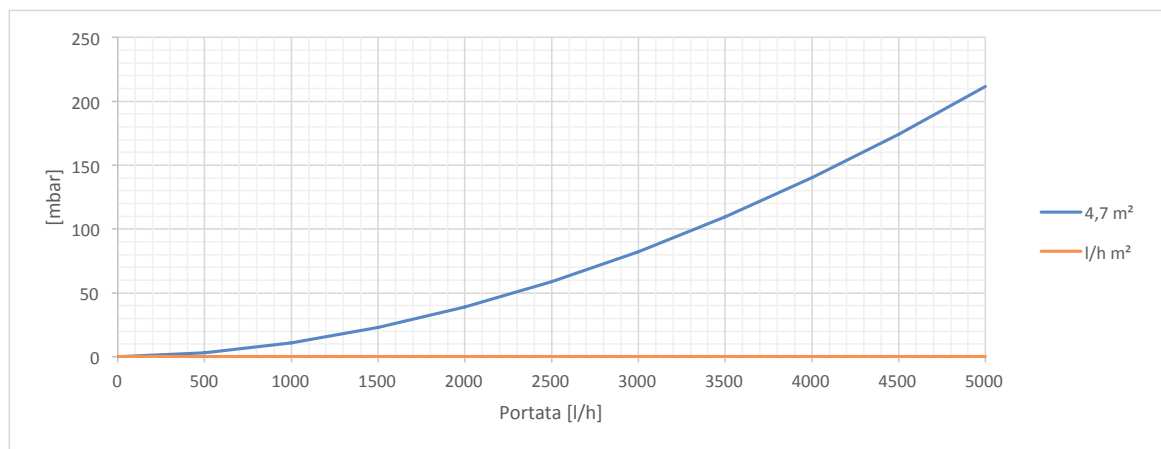

PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

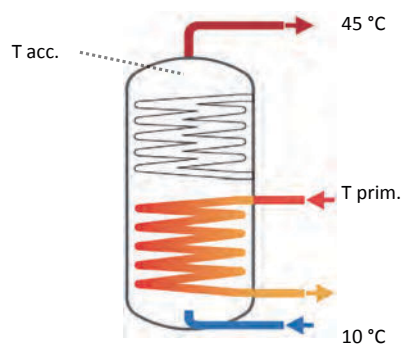

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	547	1305
65 °C	60 °C	785	1703
70 °C	60 °C	848	1900
80 °C	60 °C	915	2215

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

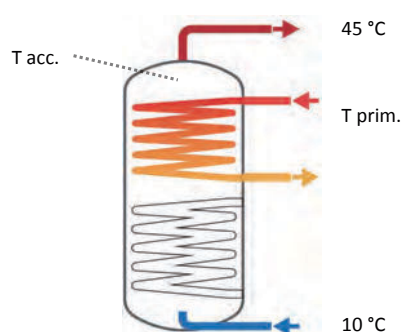


T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	0	0
65 °C	60 °C	0	0
70 °C	60 °C	0	0
80 °C	60 °C	0	0

MODELLO	HYDRO BT 500 R1	
---------	-----------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA


INFERIORE			5,8 m ²	Prelievo ACS in continuo	10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T	POTENZA		PORTATA	
2000 l/h	35	60 °C	81 kW	0,55 l/s	1995 l/h	
2000 l/h	55	70 °C	129 kW	0,88 l/s	3159 l/h	
2000 l/h	70	80 °C	162 kW	1,11 l/s	3990 l/h	
SUPERIORE			m ²	Prelievo ACS in continuo	10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T	POTENZA		PORTATA	
2000 l/h	0	60 °C	0 kW	0,00 l/s	0 l/h	
2000 l/h	0	70 °C	0 kW	0,00 l/s	0 l/h	
2000 l/h	0	80 °C	0 kW	0,00 l/s	0 l/h	

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

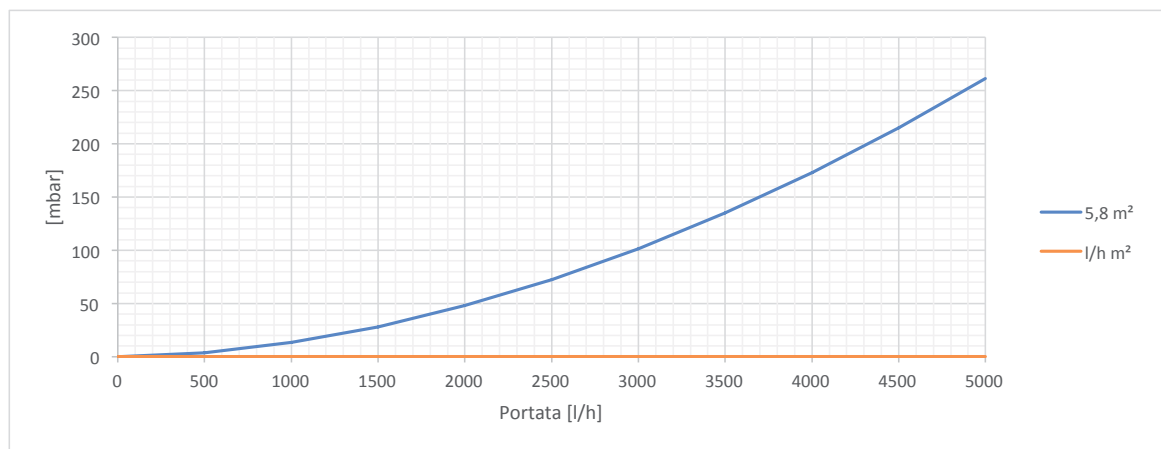

PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

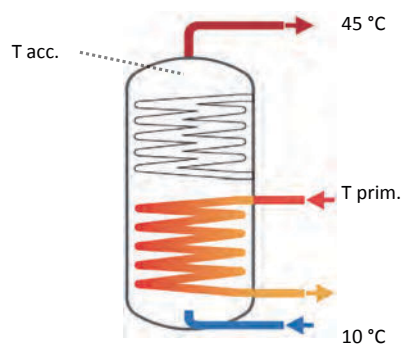

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	683	1620
65 °C	60 °C	979	2115
70 °C	60 °C	1057	2360
80 °C	60 °C	1140	2750

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

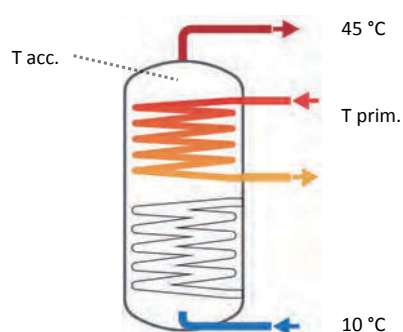

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	0	0
65 °C	60 °C	0	0
70 °C	60 °C	0	0
80 °C	60 °C	0	0


MODELLO	HYDRO BT 800 R1	
---------	-----------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

INFERIORE			7 m²	Prelievo ACS in continuo	10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T		POTENZA		PORTATA
2000 l/h	42	60 °C		98 kW	0,67 l/s	2408 l/h
2000 l/h	67	70 °C		155 kW	1,06 l/s	3813 l/h
2000 l/h	84	80° C		196 kW	1,34 l/s	4816 l/h


SUPERIORE			m²	Prelievo ACS in continuo	10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T		POTENZA		PORTATA
2000 l/h	0	60 °C		0 kW	0,00 l/s	0 l/h
2000 l/h	0	70 °C		0 kW	0,00 l/s	0 l/h
2000 l/h	0	80° C		0 kW	0,00 l/s	0 l/h

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

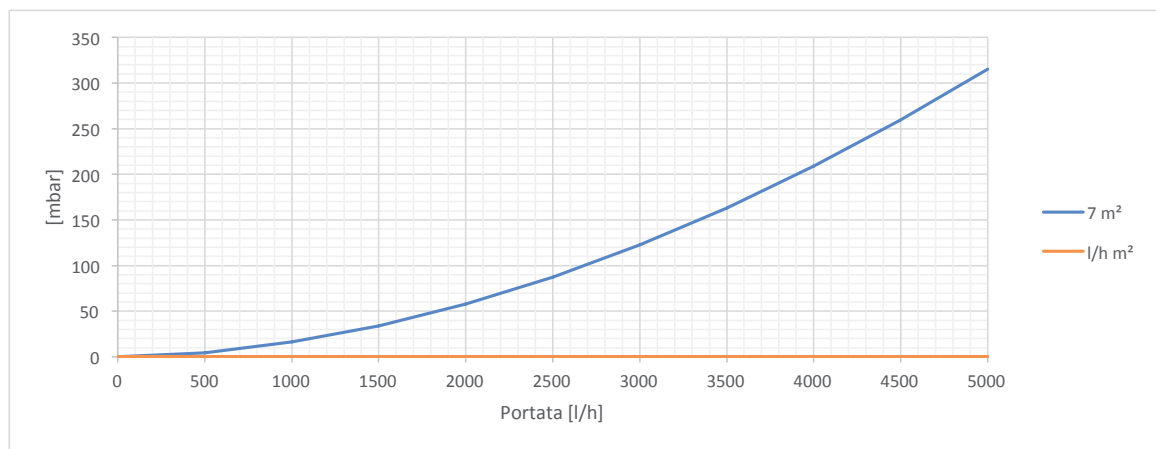

PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

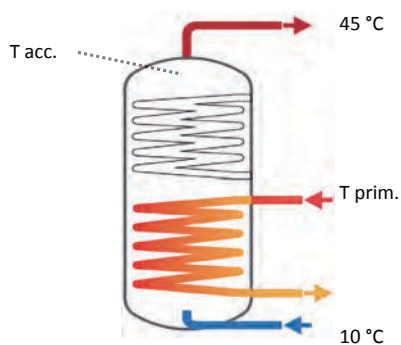

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	1008	2175
65 °C	60 °C	1418	2875
70 °C	60 °C	1518	3200
80 °C	60 °C	1625	3700

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

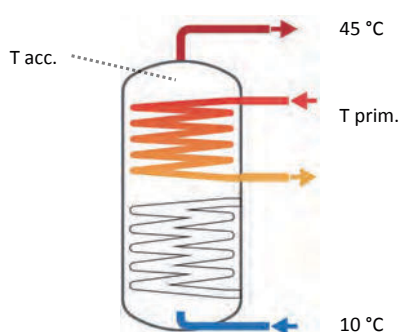

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	0	0
65 °C	60 °C	0	0
70 °C	60 °C	0	0
80 °C	60 °C	0	0


MODELLO	HYDRO BT 1000 R1	
---------	------------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

INFERIORE			8,5 m²	Prelievo ACS in continuo	10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T		POTENZA		PORTATA
2000 l/h	51	60 °C		119 kW	0,81 l/s	2924 l/h
2000 l/h	81	70 °C		188 kW	1,29 l/s	4630 l/h
2000 l/h	102	80° C		238 kW	1,62 l/s	5848 l/h


SUPERIORE			m²	Prelievo ACS in continuo	10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T		POTENZA		PORTATA
2000 l/h	0	60 °C		0 kW	0,00 l/s	0 l/h
2000 l/h	0	70 °C		0 kW	0,00 l/s	0 l/h
2000 l/h	0	80° C		0 kW	0,00 l/s	0 l/h

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

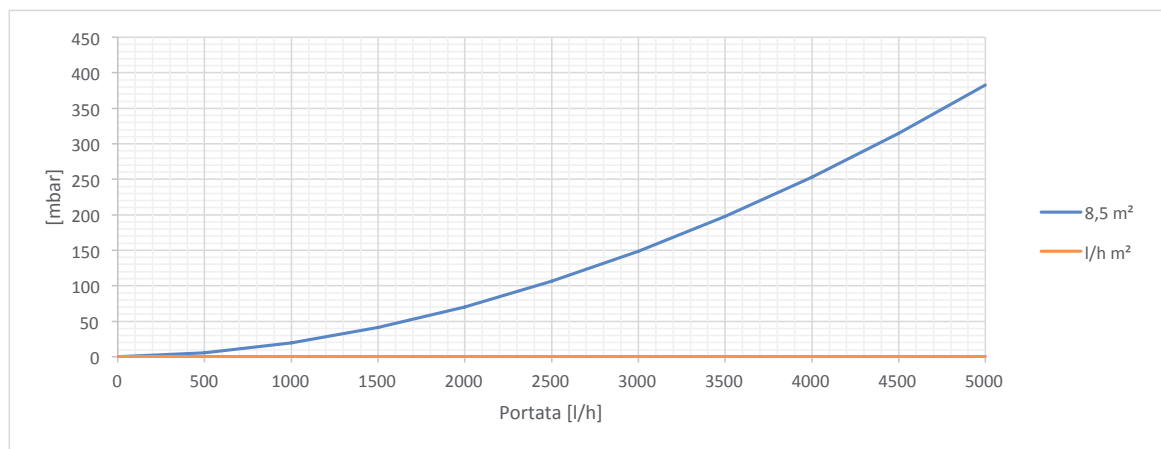

PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

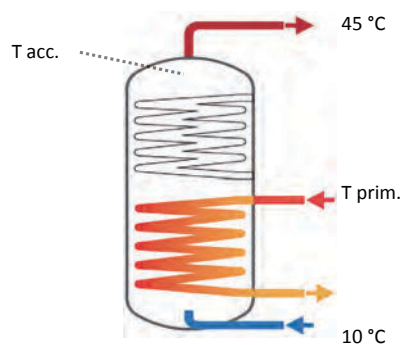

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	1335	2775
65 °C	60 °C	1865	3688
70 °C	60 °C	1990	4100
80 °C	60 °C	2125	4725

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

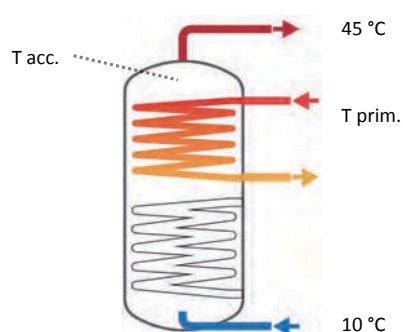

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	0	0
65 °C	60 °C	0	0
70 °C	60 °C	0	0
80 °C	60 °C	0	0


MODELLO	HYDRO BT 300 R2	
---------	-----------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

INFERIORE 1 m ²			Prelievo ACS in continuo 10-45 °C 35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	6	60 °C	14 kW	0,10 l/s	344 l/h
2000 l/h	10	70 °C	22 kW	0,15 l/s	545 l/h
2000 l/h	12	80 °C	28 kW	0,19 l/s	688 l/h


SUPERIORE 3,7 m ²			Prelievo ACS in continuo 10-45 °C 35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	22	60 °C	52 kW	0,35 l/s	1273 l/h
2000 l/h	35	70 °C	82 kW	0,56 l/s	2015 l/h
2000 l/h	45	80 °C	104 kW	0,71 l/s	2546 l/h

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

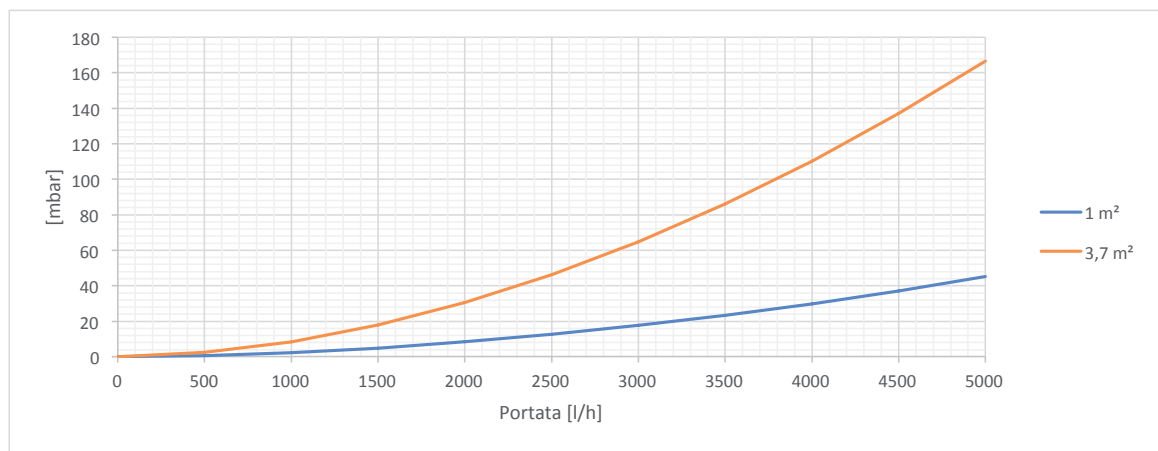

PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

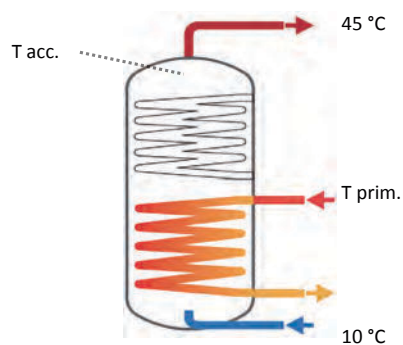

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	385	600
65 °C	60 °C	513	835
70 °C	60 °C	535	920
80 °C	60 °C	560	1030

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

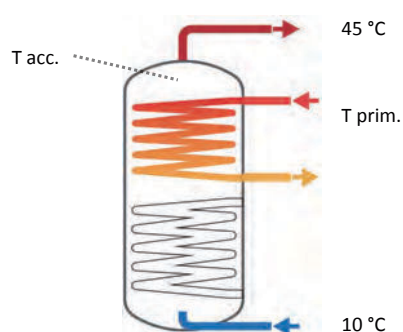

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	160	462
65 °C	60 °C	233	596
70 °C	60 °C	260	804
80 °C	60 °C	291	1012

MODELLO	HYDRO BT 400 R2	
---------	-----------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

INFERIORE 1,5 m ²			Prelievo ACS in continuo 10-45 °C 35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	9	60 °C	21 kW	0,14 l/s	516 l/h
2000 l/h	14	70 °C	33 kW	0,23 l/s	817 l/h
2000 l/h	18	80 °C	42 kW	0,29 l/s	1032 l/h


SUPERIORE 4 m ²			Prelievo ACS in continuo 10-45 °C 35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	24	60 °C	56 kW	0,38 l/s	1376 l/h
2000 l/h	38	70 °C	89 kW	0,61 l/s	2179 l/h
2000 l/h	48	80 °C	112 kW	0,76 l/s	2752 l/h

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA



PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

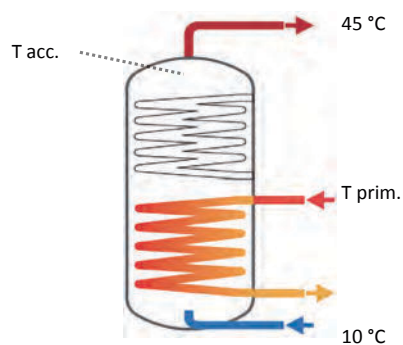

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	515	825
65 °C	60 °C	689	1143
70 °C	60 °C	720	1260
80 °C	60 °C	755	1415

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

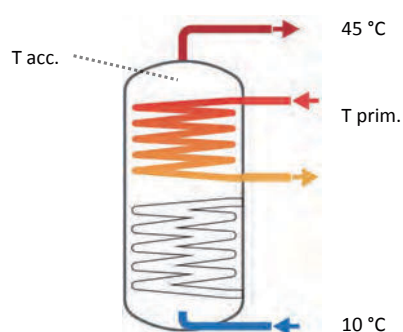

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	208	560
65 °C	60 °C	296	720
70 °C	60 °C	328	960
80 °C	60 °C	364	1200

MODELLO	HYDRO BT 500 R2	
---------	-----------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

INFERIORE1,7 m²			Prelievo ACS in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T	POTENZA		PORTATA	
2000 l/h	10	60 °C	24 kW		0,16 l/s	585 l/h
2000 l/h	16	70 °C	38 kW		0,26 l/s	926 l/h
2000 l/h	20	80° C	48 kW		0,32 l/s	1170 l/h


SUPERIORE4,5 m²			Prelievo ACS in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T	POTENZA		PORTATA	
2000 l/h	27	60 °C	63 kW		0,43 l/s	1548 l/h
2000 l/h	43	70 °C	100 kW		0,68 l/s	2451 l/h
2000 l/h	54	80° C	126 kW		0,86 l/s	3096 l/h

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA



PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

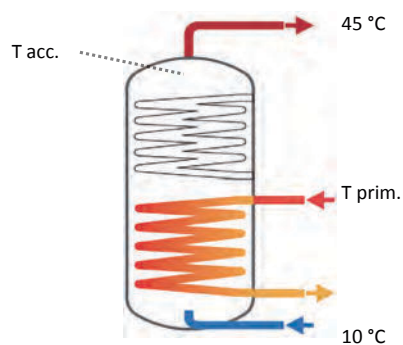

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	642	1005
65 °C	60 °C	856	1398
70 °C	60 °C	893	1540
80 °C	60 °C	935	1725

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

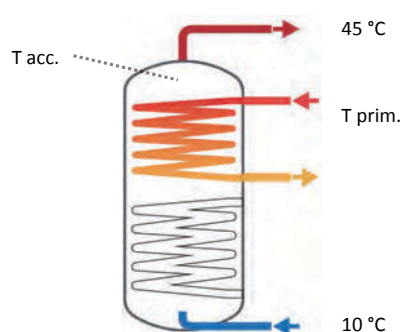


T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	258	670
65 °C	60 °C	363	860
70 °C	60 °C	400	1140
80 °C	60 °C	443	1420

MODELLO	HYDRO BT 800 R2	
---------	-----------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA


INFERIORE 2,4 m ²			Prelievo ACS in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA		PORTATA	
PORTATA	ΔT	T				
2000 l/h	14	60 °C	34 kW	0,23 l/s	826 l/h	
2000 l/h	23	70 °C	53 kW	0,36 l/s	1307 l/h	
2000 l/h	29	80 °C	67 kW	0,46 l/s	1651 l/h	
SUPERIORE 4,3 m ²			Prelievo ACS in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA		PORTATA	
PORTATA	ΔT	T				
2000 l/h	26	60 °C	60 kW	0,41 l/s	1479 l/h	
2000 l/h	41	70 °C	95 kW	0,65 l/s	2342 l/h	
2000 l/h	52	80 °C	120 kW	0,82 l/s	2958 l/h	

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

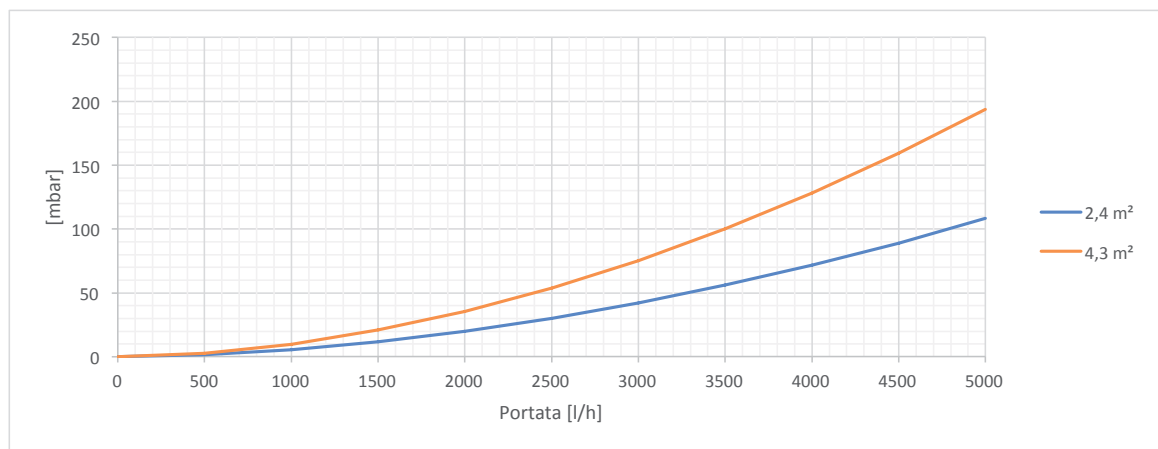

PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

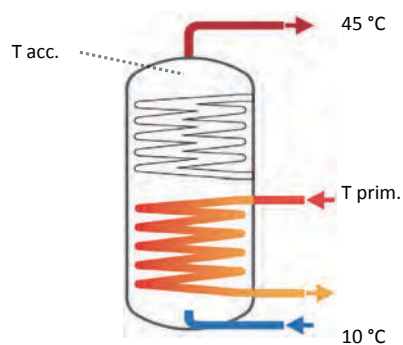

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	962	1485
65 °C	60 °C	1280	2070
70 °C	60 °C	1334	2280
80 °C	60 °C	1395	2550

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

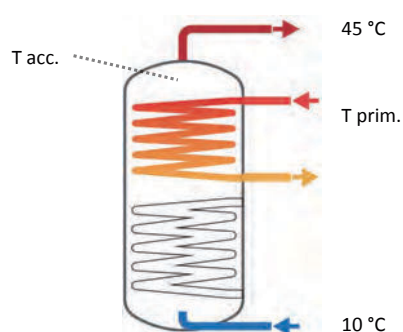

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	374	858
65 °C	60 °C	507	1094
70 °C	60 °C	551	1416
80 °C	60 °C	603	1738

MODELLO	HYDRO BT 1000 R2	
---------	------------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA

INFERIORE			2,9 m²		Prelievo ACS in continuo		10-45 °C		35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)											
PORTATA		ΔT	T	POTENZA				PORTATA			
2000 l/h		17	60 °C	41 kW				0,28 l/s		998 l/h	
2000 l/h		28	70 °C	64 kW				0,44 l/s		1580 l/h	
2000 l/h		35	80° C	81 kW				0,55 l/s		1995 l/h	


SUPERIORE			5 m²		Prelievo ACS in continuo		10-45 °C		35 ΔT		
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)											
PORTATA		ΔT	T	POTENZA				PORTATA			
2000 l/h		30	60 °C	70 kW				0,48 l/s		1720 l/h	
2000 l/h		48	70 °C	111 kW				0,76 l/s		2723 l/h	
2000 l/h		60	80° C	140 kW				0,96 l/s		3440 l/h	

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA



PRELIEVO ACS


ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE INFERIORE

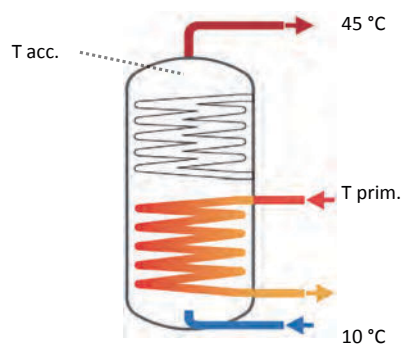

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	1279	1935
65 °C	60 °C	1697	2708
70 °C	60 °C	1766	2980
80 °C	60 °C	1845	3325

PRELIEVO ACS

ACCUMULO RISCALDATO SOLO NELLA PARTE SUPERIORE

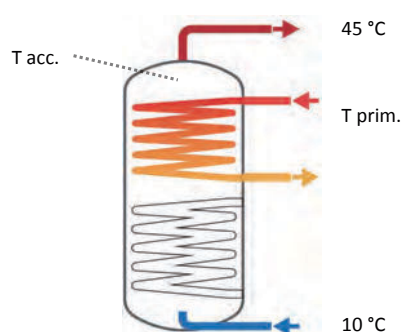

T prim.	T acc.	ACS PRELEVABILE [lt]	
		10 min	60 min
55 °C	50 °C	495	1100
65 °C	60 °C	665	1400
70 °C	60 °C	720	1800
80 °C	60 °C	785	2200